

„Grafe“


Dreikammer-Kleinkläranlagen  
in Betonringausführung

DIN 4261


Teil 1/2002-12

Abdeckung nach DIN EN 124 in  
Verbindung mit E DIN 1229.  
Gewicht des Deckels ca. 85 kg  
(Ausbevorrichtung am Deckel)

Zulauf nach DIN 1986 Teil 1  
über Dach entlüften

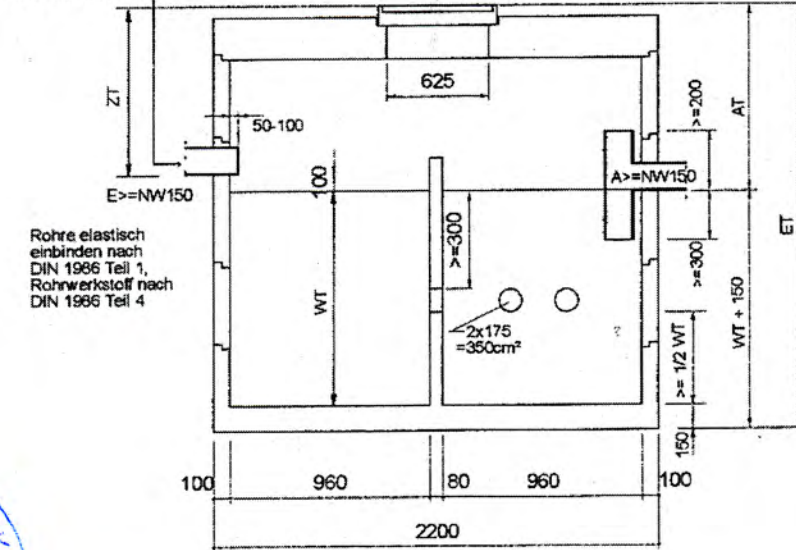

Bestandteil des  
Prüfberichtes  
vom 29.09.2008

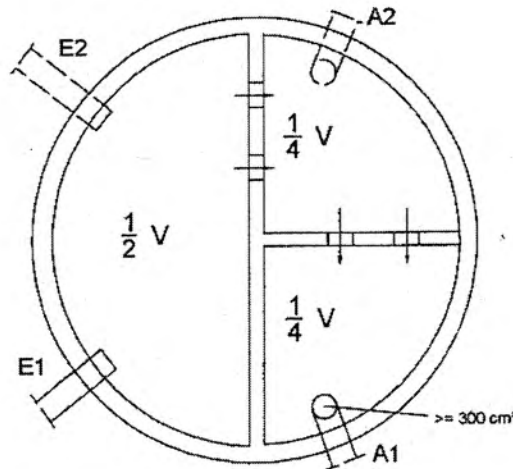

Abdeckung A15 = ZT  
8125= ZT + 105mm  
D400= ZT + 140mm

„Grafe“ Kläranlage Typ	Nutzhalt in m²	Bemessung für Einwohner bei		lichte Weite in mm	Zulauftiefe ZT in mm	Wassertiefe WT in mm	Ablauftiefe AT in mm	Einbautiefe ET in mm	
		mech. Reing. 500/E	biol. teil. Reing. 1500/E						
3 A - 7 / 0	3,63	7	-	2000	750	1250	850	2250	
4 A - 9 / 0	4,50	9	-	2000	950	1550	1050	2750	
6 A - 12 / 4	5,95	12	4	2000	950	2050	1050	3250	

Tamara Grafe Beton GmbH  
01561 Stölpchen  
Telefon (035240) 710-0  
Telefax (035240) 710-77

